


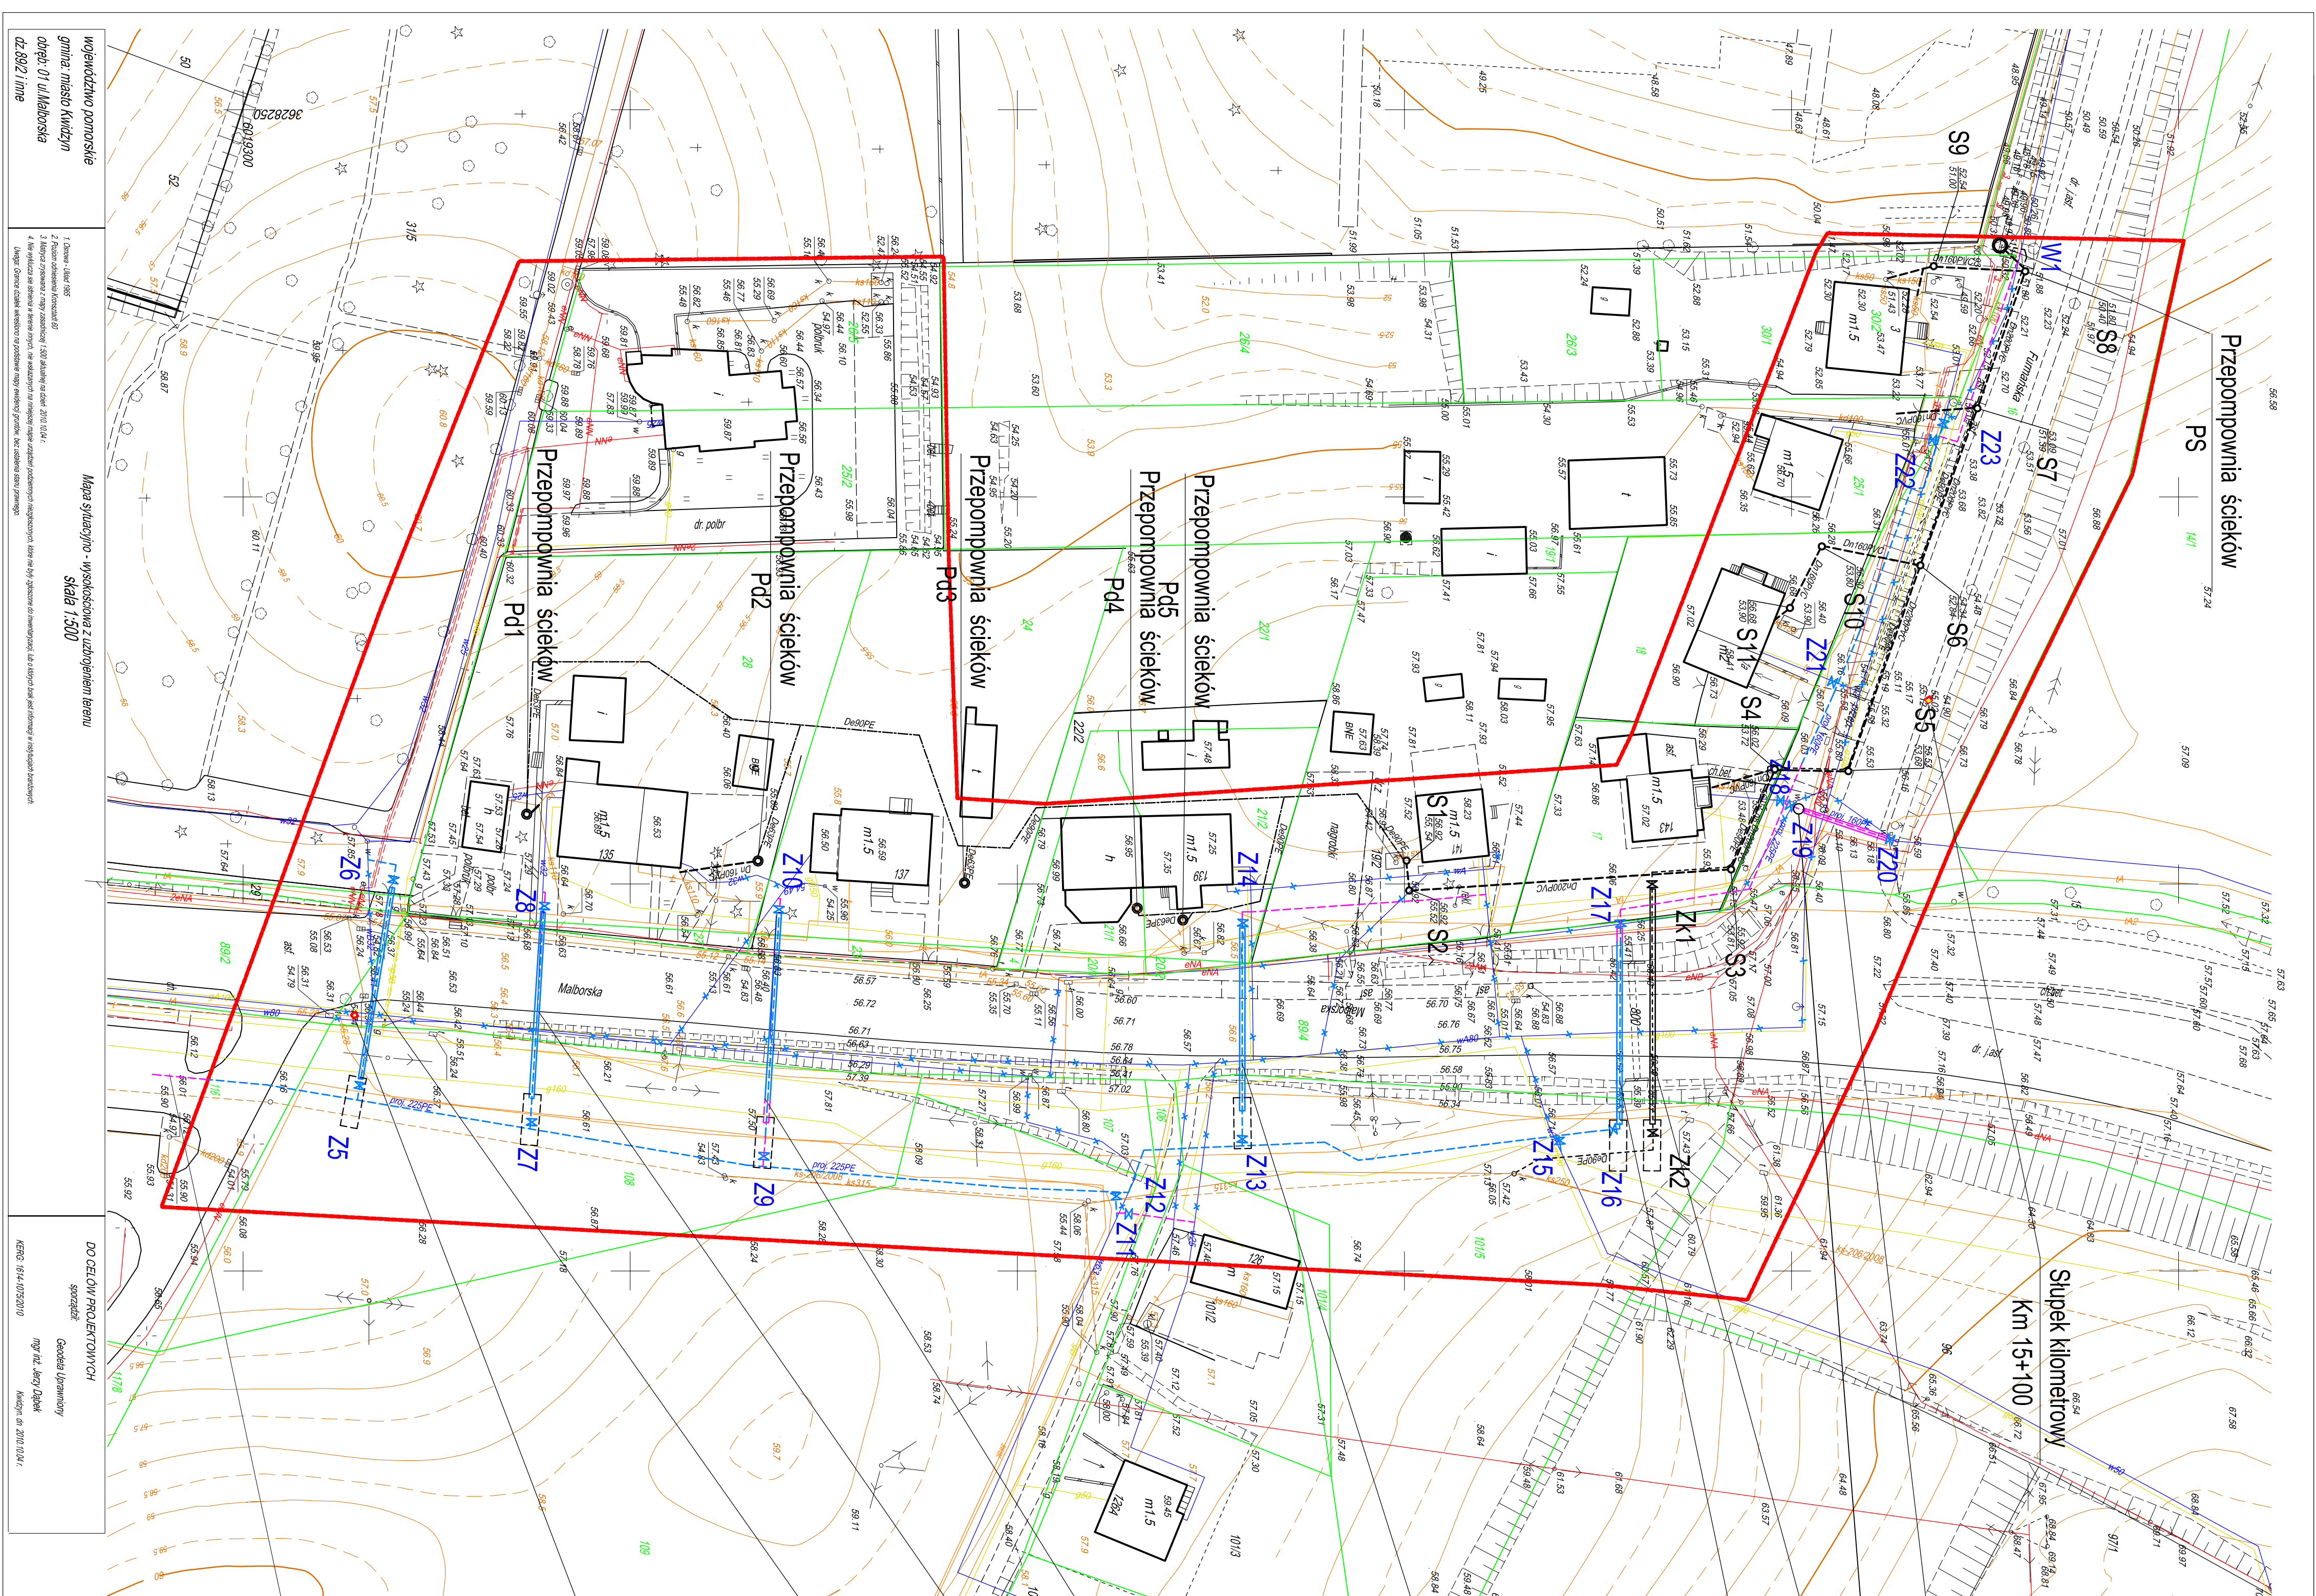

SZCZEGÓŁY PRZEJŚĆ POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 55 I NR 90

Piętosię wodogłęb pod DK 65	15 m	+ 18,50	wykłanane metodą przesuńtu
Rura osłoniowa średnicy 279x7	1,1 długości 11 m	na głębokości 2,3 m od korony drogi	
Komora montażowa dla wentylacji PKG - słupnia z kęgow żelbetonową DN 1500 mm			
Przebieg kanałizacji pod DK 65	59 m	+ 422,00	wykłanane metodą przesuńtu
Rura osłoniowa średnicy 159x4	5,5 długości 30 m	na głębokości 2,59 m od korony drogi	
Przebieg wodogłęb pod DK 65	59 m	+ 426,00	wykłanane metodą przesuńtu
Rura osłoniowa średnicy 279x7	1,1 długości 26 m	na głębokości 2,3 m od korony drogi	

Przebieg wodociągu pod DK 55 km 59 + 485,00 wykonane metodą przecisku
Rura osłonowa średnicy 159x4,5 długości 24 m na głębokości 2,3 m od korony drogi

Przejście wodociągu pod DK 55 km 59 + 546,50 wykonane metodą przecisku Rura osłonowa średnicy 159x4,5 długości 27 m na głębokości 2,3 m od korony drogi

Przejście wodociągu pod DK 55 km 59 + 577,00 wykonane metodą przecisku Rura ostonowa średnicy 159x4,6 długości 24 m na głębokości 2,3 m od korony drogi

Przebieżenie wodociągu pod DK 55 km 59 + 598,00 wykonane metodą przecisku Rura osłonowa średnicy 159x4,5 długości 25 m na głębokości 2,31 m od korony drog

Słupsk kilometrów
Km 59+600

Ciąg dalszy na rys. nr 2

LEGENDA:

- [illegible]

[illegible]